


**WELLNESS BATHTUB**

**Eterea 190x120 ACED-ACEDRR**

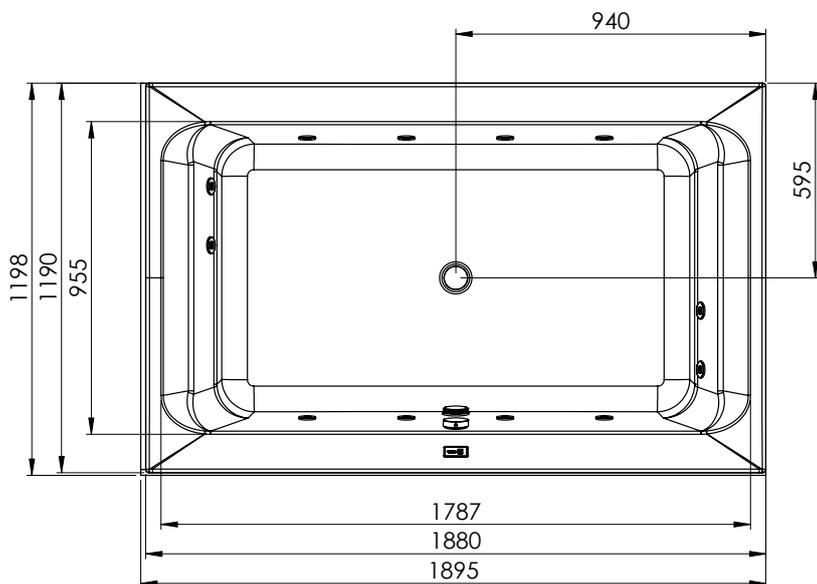





Posti - Places 1 disteso - 1 lying

Totale posti: 2  
Total seats: 2



Montaggio SX  
Installation SX

Montaggio DX  
Installation DX

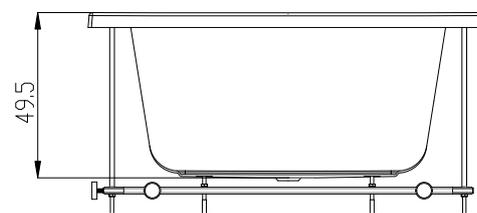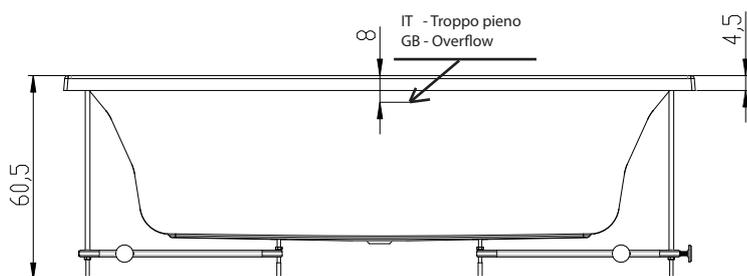


**Dati tecnici elettrici -**  
*Electric technical data*

Solo per versioni  
con sistema aced e acw  
Only for versions  
with aced & acw system

Tensione - Voltage	V	230 <sup>1,2</sup>
Frequenza - Frequency	Hz	50 <sup>1,2</sup>
Potenza assorbita totale - Total input	Kw	0,93 <sup>1</sup> 2,23 <sup>2</sup>
Potenza pompa massaggio - Massage pump power	Kw	0,93 <sup>1,2</sup>
Potenza pompa filtraggio - Filtering pump power	Kw	/
Potenza soffiante (blower) - Blowing power (blower)	Kw	/
Potenza riscaldatore - Heating Power	Kw	/ <sup>1</sup> 1,3 <sup>2</sup>
Assorbimento - Absorption	A	4 <sup>1</sup> 9,7 <sup>2</sup>

**Dati tecnici**  
*technical data*

Zona con  
impianto  
Plant zone

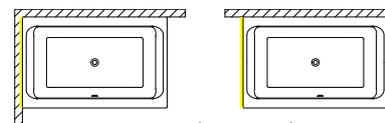

Scarico acqua - Water drainage	mm	40
Peso a vuoto - Empty weight	kg	80 kg
Capacità acqua - Water capacity	l	480
Peso operativo - Operating weight	kg	720
Dimensioni - Dimensions	mm	1900x1200x600

**TRASPORTO- TRANSPORT**

Dimensioni imballo (circa) - Package dimensions (about)	mm	2000x1300x700
Peso (circa) - Weight about	kg	/

ACED<sup>1</sup>  
ACEDRR<sup>2</sup>

**WELLNESS BATHTUB**



**Eterea 190x120**

**Schema di installazione**

Installation scheme

**Versione DX/SX**

RH/LH version

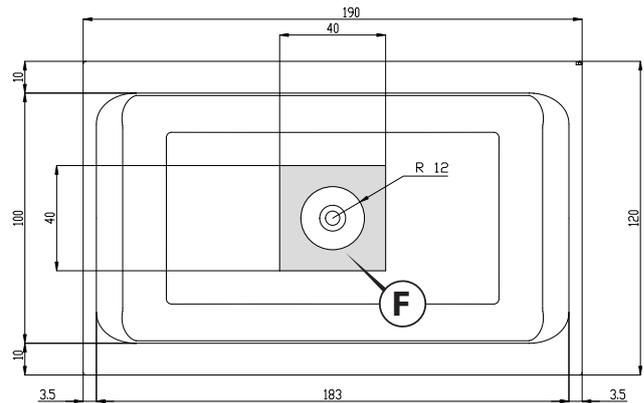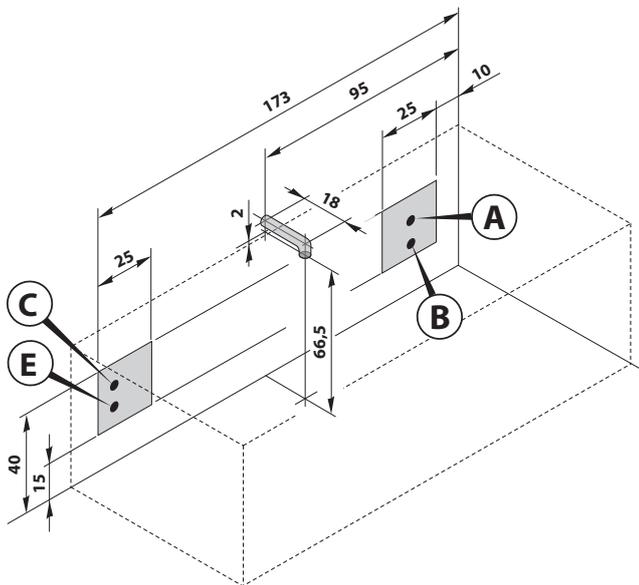

- |          |  |          |   |
|----------|--|----------|---|
| <b>A</b> | Attacco acqua calda 1/2"   | <b>A</b> | 1/2" hot water coupling                                   |
| <b>B</b> | Attacco acqua fredda 1/2"  | <b>B</b> | 1/2" cold water coupling                                  |
| <b>C</b> | Uscita cavo di alimentazione mt.2 tipo H05-3x2,5 mm <sup>2</sup> | <b>C</b> | Outlet for 2 m power cable type H05-3x2,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>E</b> | uscita equipotenziale  | <b>E</b> | Outlet for equipotential cable                            |
| <b>F</b> | Area di scarico a pavimento ø40                                  | <b>F</b> | Area for position of floor drain ø40                      |

**L'INSTALLAZIONE DEVE AVVENIRE  
A PAVIMENTO FINITO**  
INSTALLATION MUST BE CARRIED OUT  
ON FINISHED FLOOR

Accertarsi che l'impianto dello stabile sia conforme alle disposizioni del paese di utilizzo e protetto da un interruttore differenziale. Accertarsi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle disposizioni del paese di utilizzo. Il collegamento elettrico dell'impianto va eseguito in modo fisso e permanente e deve essere controllato da un interruttore onnipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm, deve avere un potere di interruzione adeguato all'assorbimento del prodotto e deve essere posto lontano da possibili erogazioni o spruzzi d'acqua. Il cavo di alimentazione deve essere del tipo H05 a tre o cinque conduttori (a seconda della tensione di alimentazione), le cui sezioni siano adeguate all'assorbimento dell'impianto. Per il passaggio nelle pareti di detto cavo, usare l'apposito tubo corrugato di tipo PT. La responsabilità del costruttore decade nel caso in cui i componenti elettrici dell'apparecchio, vengano manomessi o sostituiti con ricambi non originali e/o non riconosciuti conformi dal costruttore.

Ensure that the building appliance complies with the user's country provisions. The electrical connection of the installation should be performed in a fixed and permanent way and must be controlled by an omnipolar switch with a contact gap of at least 3 mm and have a breaking capacity adequate to the SPA absorption and far from possible erosions or jets of water. The cable to the controller must be H05 with three or five conductors (depending on supply voltage) whose sections must be adequate for the absorption of the SPA (see related table on the back page). Use the appropriate corrugated PT tube for the passage in the walls of the above mentioned cable. The warranty is void if the electrical components of the device are tampered with or replaced with aftermarket parts and/or not recognized as true by the manufacturer.

**IL COSTRUTTORE NON E' RESPONSABILE PER I DANNI DOVUTI AD UN ERRATA O NON CONFORME INSTALLAZIONE**

THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER THAT MAY ARISE FROM INAPPROPRIATE AND NO-COMPLIANT INSTALLATION PROCEDURES

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano Albatros S.r.l., che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione.  
Neither the information nor the characteristics reported are binding for Albatros S.r.l., which reserves the right to make any improvements, as deemed necessary, without notice or with no liability to replacement.